


調定番号 16-1716  
平成 29 年 3 月 31 日

秋田県大仙市長野字新山 92 番地 1  
高三建設株式会社 様

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄 4 番地の 11  
一般財団法人  
秋田県建設・工業技術センター  
理事長 石 黒



## 試 験 報 告 書

調定番号 16-1716 でご依頼のありました試験の結果を次のとおり報告します。  
なお、1. 試料の名称、2. 産地又は製造者名、4. 工事名等、は依頼者の資料によります。

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 1. 試料       | 名 称 : RC-80 (セメコン 1 : 砕石 1)  |
|             | 搬 入 日 : 平成 29 年 2 月 21 日     |
|             | サンプリング : 依頼者が持ち込んだ状態のままで試験実施 |
| 2. 産地又は製造者名 | 高三建設株式会社 砕石 仙北市角館町八割内山地内     |
| 3. 試験依頼日    | 平成 29 年 2 月 21 日             |
| 4. 工事名等     | —                            |
| 5. 試験項目     | 骨材のふるい分け試験                   |

6. 試験結果 別紙のとおり

7. 報告書発行責任者 技術管理者 佐藤 愁子

(備考)  
なし


本試験報告書は、原本を複写したもので  
原本と相違ないことを証明します。

秋田県大仙市長野字新山 92 番地 1  
高三建設株式会社  
代表取締役 高橋 篤美

依頼者	高三建設株式会社				
試料名	RC-80 (セメコン1 : 砕石1)				
試験日	平成29年3月21日	室温 19 °C			
試験者	熊谷 洋子				
試験方法	JIS A 1102				

試料総質量	16536 g				
ふるい目の呼び寸法	累加残留試料質量 (g)	残留試料質量 (g)	残留率 (%)	加算残留率 (%)	通過質量百分率 (%)
106 (mm)	0	0	0	0	100
75	0	0	0	0	100
63	3410	3410	21	21	79
53	4807	1397	8	29	71
37.5	6846	2039	12	41	59
31.5	-	-	-	-	-
26.5	-	-	-	-	-
19	12096	5250	33	74	26
16	-	-	-	-	-
9.5	-	-	-	-	-
4.75	15480	3384	20	94	6
2.36	15821	341	2	96	4
1.18	-	-	-	-	-
600 (μm)	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-
以下	16536	715	4	100	0

骨材のふるい分け試験 (粒径加積曲線図)

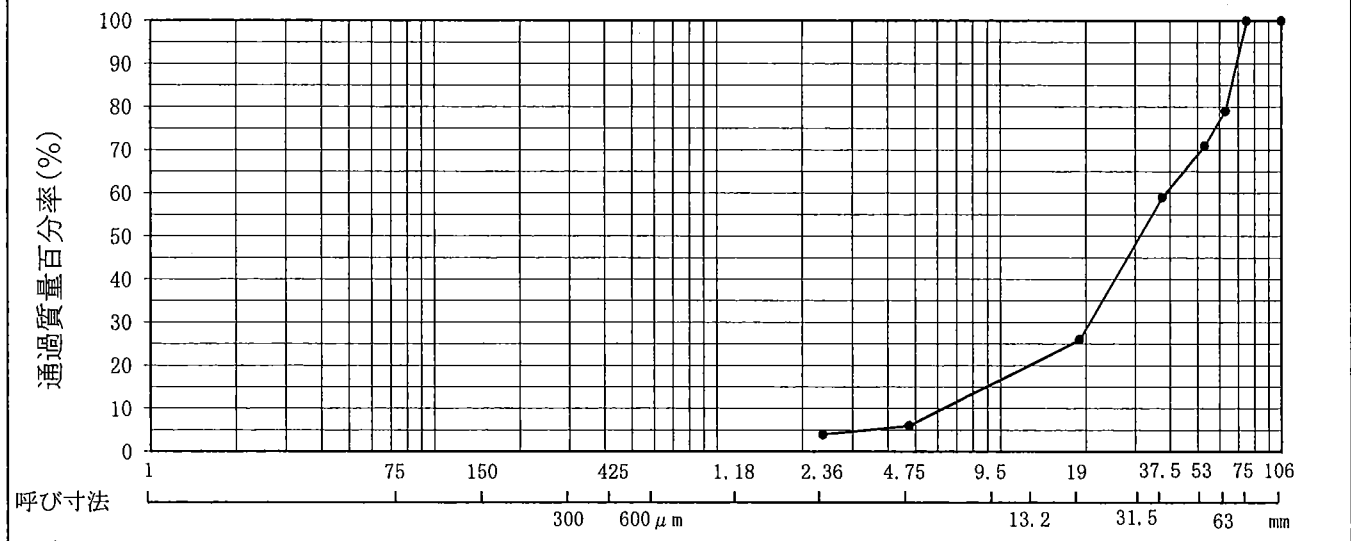

備考  
なし